

Flansch-Thermoelement Mit mehrteiligem Schutzrohr Typ TC10-F

WIKA Datenblatt TE 65.06



weitere Zulassungen
siehe Seite 2

Anwendungen

- Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
- Energie- und Kraftwerkstechnik
- Chemische Industrie und Petrochemie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Leistungsmerkmale

- Sensorbereiche von $-40 \dots +1.200 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +2.192 \text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Mit integriertem mehrteiligen Schutzrohr
- Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
- Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Thermoelemente dieser Typenreihe sind vorgesehen zum Einbau in Behälter und Rohrleitungen. Verfügbar sind Standard-Flansche nach DIN EN oder ASME.

Diese Temperaturfühler eignen sich für flüssige und gasförmige Medien bei mäßiger mechanischer Belastung. Das Schutzrohr ist komplett verschweißt und in den Anschlusskopf eingeschraubt. Schutzrohre aus CrNi-Stahl genügen normaler chemischer Beanspruchung. Bei hoher chemischer Aggressivität sind optionale Überzüge zu empfehlen, bzw. verschleißfeste Beschichtungen bei abrasiven Medien.

Der auswechselbare Messeinsatz kann ausgebaut werden, ohne den kompletten Fühler aus der Anlage auszubauen. So können Überprüfungen, Messmittelüberwachung, oder im Servicefall ein Austausch während des Betriebs bei laufender Anlage durchgeführt werden. Die Wahl von Norm- oder Standardlängen wirkt sich günstig auf die Lieferzeit und eine evtl. Bevorratung von Ersatzteilen aus.



Typ TC10-F mit mehrteiligem Schutzrohr

Einbaulänge, Flansch, Schutzrohrausführung, Anschlusskopf und Sensor sind für die jeweilige Anwendung individuell wählbar.

Optional montieren wir Transmitter aus dem WIKA-Programm in den Anschlusskopf des TC10-F.

Explosionsschutz (Option)








Die zulässige Leistung P_{\max} sowie die zulässige Umgebungstemperatur für die jeweilige Kategorie der EG-Baumusterprüfbescheinigung bzw. dem Ex-Zertifikat oder der Betriebsanleitung entnehmen.








Achtung:

Nur mit entsprechend geeigneter Schutzarmatur ist der Einsatz in Staub-Ex-gefährdeten Bereichen zulässig.



Eingebaute Transmitter haben eine eigene EG-Baumusterprüfbescheinigung. Die zulässigen Umgebungstemperaturbereiche der eingebauten Transmitter sind der entsprechenden Transmitterzulassung zu entnehmen.

Zulassungen (Explosionsschutz, weitere Zulassungen)

Logo	Beschreibung	Land
 	EU-Konformitätserklärung <ul style="list-style-type: none"> ■ EMV-Richtlinie ¹⁾ EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich) ■ RoHS-Richtlinie ■ ATEX-Richtlinie (Option) Explosionsgefährdete Bereiche <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 Gas [II 1G Ex ia IIC T1 ... T6 Ga] Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [II 1/2G Ex ia IIC T1 ... T6 Ga/Gb] Zone 1 Gas [II 2G Ex ia IIC T1 ... T6 Gb] Zone 20 Staub [II 1D Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da] Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub [II 1/2D Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da/Db] Zone 21 Staub [II 2D Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Db] - Ex n ²⁾ Zone 2 Gas [II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X] Zone 22 Staub [II 3D Ex tc IIIC T440 ... T80 °C Dc X] 	Europäische Union
 	IECEx (Option) (in Verbindung mit ATEX) Explosionsgefährdete Bereiche <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 Gas [Ex ia IIC T1 ... T6 Ga] Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [Ex ia IIC T1 ... T6 Ga/Gb] Zone 1 Gas [Ex ia IIC T1 ... T6 Gb] Zone 20 Staub [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da] Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da/Db] Zone 21 Staub [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Db] 	International
	EAC (Option) Explosionsgefährdete Bereiche <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 Gas [0 Ex ia IIC T3/T4/T5/T6] Zone 1 Gas [1 Ex ib IIC T3/T4/T5/T6] Zone 20 Staub [DIP A20 Ta 65 °C/Ta 95 °C/Ta 125 °C] Zone 21 Staub [DIP A21 Ta 65 °C/Ta 95 °C/Ta 125 °C] - Ex n Zone 2 Gas [Ex nA IIC T6 ... T1] Zone 22 Staub [DIP A22 Ta 80 ... 440 °C] 	Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
	INMETRO (Option) Explosionsgefährdete Bereiche <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 Gas [Ex ia IIC T3 ... T6 Ga] Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [Ex ib IIC T3 ... T6 Ga/Gb] Zone 1 Gas [Ex ib IIC T3 ... T6 Gb] Zone 20 Staub [Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da] Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub [Ex ib IIIC T125 ... T65 °C Da/Db] Zone 21 Staub [Ex ib IIIC T125 ... T65 °C Db] 	Brasilien
	NEPSI (Option) Explosionsgefährdete Bereiche <ul style="list-style-type: none"> - Ex i Zone 0 Gas [Ex ia IIC T3 ~ T6] Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [Ex ia/ib IIC T3 ~ T6] Zone 1 Gas [Ex ib IIC T3 ~ T6] - Ex n Zone 2 Gas [Ex nA IIC T1 ~ T6 Gc] 	China

Logo	Beschreibung	Land
	KCs - KOSHA (Option) Explosionsgefährdete Bereiche - Ex i Zone 0 Gas [Ex ia IIC T4 ... T6] Zone 1 Gas [Ex ib IIC T4 ... T6]	Südkorea
-	PESO (Option) Explosionsgefährdete Bereiche - Ex i Zone 0 Gas [Ex ia IIC T1 ... T6 Ga] Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [Ex ib IIC T3 ... T6 Ga/Gb] Zone 1 Gas [Ex ib IIC T3 ... T6 Gb]	Indien
	DNOP - MakNII (Option) Explosionsgefährdete Bereiche - Ex i Zone 0 Gas [II 1G Ex ia IIC T3, T4, T5, T6 Ga] Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [II 1/2G Ex ib IIC T3, T4, T5, T6 Ga/Gb] Zone 1 Gas [II 2G Ex ia IIC T3, T4, T5, T6 Gb] Zone 20 Staub [II 1D Ex ia IIIC T65, T95, T125 °C Da] Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub [II 1/2D Ex ib IIIC T65, T95, T125 °C Da/Db] Zone 21 Staub [II 2D Ex ib IIIC T125 ... T65 °C Db]	Ukraine
	GOST (Option) Metrologie, Messtechnik	Russland
	KazInMetr (Option) Metrologie, Messtechnik	Kasachstan
-	MTSCHS (Option) Genehmigung zur Inbetriebnahme	Kasachstan
	BelGIM (Option) Metrologie, Messtechnik	Weißrussland
	UkrSEPRO (Option) Metrologie, Messtechnik	Ukraine
	Uzstandard (Option) Metrologie, Messtechnik	Usbekistan

Herstellerinformationen und Bescheinigungen

Logo	Beschreibung
	SIL 2 Funktionale Sicherheit (nur in Verbindung mit Temperaturtransmitter Typ T32)
	NAMUR NE24 Explosionsgefährdete Bereiche (Ex i)

1) Nur bei eingebautem Transmitter

2) Nur Anschlusskopf Typ BSZ oder BSZ-H (siehe „Anschlussköpfe“)

Mit „ia“ gekennzeichnete Geräte dürfen auch in Bereichen eingesetzt werden, welche nur „ib“ oder „ic“ gekennzeichnete Geräte erfordern. Wird ein Gerät mit Kennzeichnung „ia“ in einem Bereich mit Anforderungen nach „ib“ oder „ic“ eingesetzt, darf es anschließend nicht mehr in Bereichen mit Anforderungen nach „ia“ betrieben werden.

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite

Sensor

Thermoelement nach IEC 60584-1 bzw. ASTM E230

Typen K, J, E, N, T (Einfach- oder Doppel-Thermoelement)

Messstelle

- Isoliert verschweißt (ungrounded, Standard)
- Mit dem Boden verschweißt (grounded)

Sensortypen

Typ	Einsatztemperaturen des Thermoelementes			
	IEC 60584-1		ASTM E230	
	Klasse 2	Klasse 1	Standard	Spezial
K	-40 ... +1.200 °C	-40 ... +1.000 °C	0 ... 1.260 °C	
J	-40 ... +750 °C	-40 ... +750 °C	0 ... 760 °C	
E	-40 ... +900 °C	-40 ... +800 °C	0 ... 870 °C	
N	-40 ... +1.200 °C	-40 ... +1.000 °C	0 ... 1.260 °C	
T	-40 ... +350 °C		0 ... 370 °C	

Die Tabelle zeigt die in den jeweiligen Normen aufgeführten Temperaturbereiche, in denen die Grenzabweichungen (Klassengenauigkeiten) gültig sind.


Die tatsächliche Gebrauchstemperatur des Thermometers wird begrenzt sowohl durch die maximal zulässige Einsatztemperatur und den Durchmesser des Thermoelementes und der Mantelleitung, als auch durch die maximal zulässige Einsatztemperatur des Schutzrohrwerkstoffes.

Detaillierte Angaben zu Thermoelementen siehe IEC 60584-1 bzw. ASTM E230 und Technische Information IN 00.23 unter www.wika.de.

Grenzabweichung

Bei der Grenzabweichung von Thermopaaren ist eine Vergleichsstellentemperatur von 0 °C zugrunde gelegt.


Elektrischer Anschluss

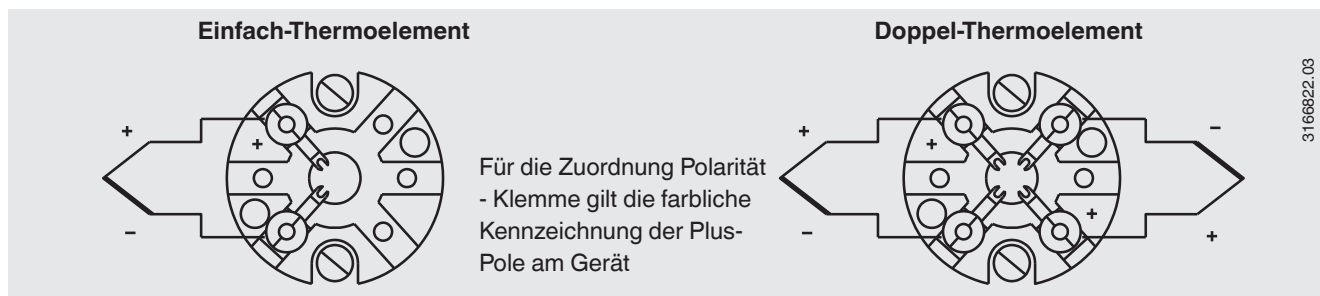

Die elektrischen Anschlüsse eingebauter Temperaturtransmitter den entsprechenden Datenblättern bzw. Betriebsanleitungen entnehmen.

Anschlusskopf

■ Europäische Ausführungen nach EN 50446 / DIN 43735

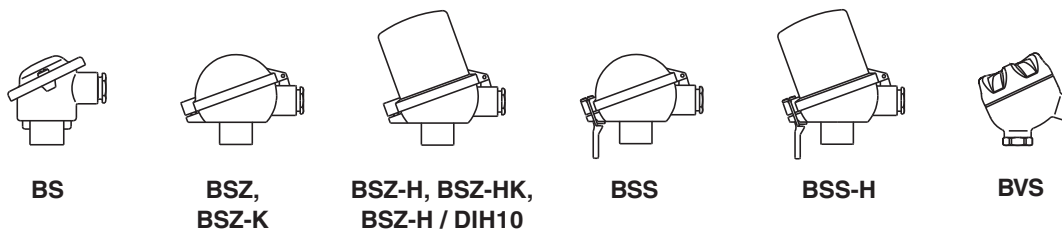

Typ	Werkstoff	Gewindegröße Kabeleingang	Schutzart (max.) ¹⁾	Deckelverschluss	Oberfläche	Anschluss zum Halsrohr
BS	Aluminium	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65, IP68	Flacher Deckel mit 2 Schrauben	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
BSZ	Aluminium	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65, IP68	Kugel-Klappdeckel mit Zylinderschraube	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
BSZ-H	Aluminium	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65, IP68	Hoher Klappdeckel mit Zylinderschraube	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
BSZ-H (2x Kabelabgang)	Aluminium	2 x M20 x 1,5 oder 2 x ½ NPT ³⁾	IP65, IP68	Hoher Klappdeckel mit Zylinderschraube	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5
BSZ-H / DIH10 ²⁾	Aluminium	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65	Hoher Klappdeckel mit Zylinderschraube	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
BSS	Aluminium	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65	Kugel-Klappdeckel mit Spannhebel	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
BSS-H	Aluminium	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65	Hoher Klappdeckel mit Spannhebel	Blau, lackiert ⁴⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
BVS	CrNi-Stahl	M20 x 1,5 ³⁾	IP65	Schraubdeckel Feinguss	Blank, electropoliert	M24 x 1,5
BSZ-K	Kunststoff	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65	Kugel-Klappdeckel mit Zylinderschraube	Schwarz	M24 x 1,5
BSZ-HK	Kunststoff	M20 x 1,5 oder ½ NPT ³⁾	IP65	Hoher Klappdeckel mit Zylinderschraube	Schwarz	M24 x 1,5

Typ	Explosionsschutz				
	ohne	Ex i (Gas) Zone 0, 1, 2	Ex i (Staub) Zone 20, 21, 22	Ex nA (Gas) Zone 2	Ex tc (Staub) Zone 22
BS	x	x	-	-	-
BSZ	x	x	x	x	x
BSZ-H	x	x	x	x	x
BSZ-H (2x Kabelabgang)	x	x	x	x	x
BSZ-H / DIH10 ²⁾	x	x	-	-	-
BSS	x	x	-	-	-
BSS-H	x	x	-	-	-
BVS	x	x	-	-	-
BSZ-K	x	x	-	-	-
BSZ-HK	x	x	-	-	-

1) Schutzart beschreibt den Anschlusskopf, Angaben zu Kabelverschraubungen siehe Seite 7

2) LED-Anzeige DIH10

3) Standard (andere auf Anfrage)

4) RAL 5022

■ Nordamerikanische Ausführungen



KN4-A
KN4-P

Typ	Werkstoff	Gewindegröße Ka- beleingang	Schutzart (max.) ¹⁾	Deckel / Deckelverschluss	Oberfläche	Anschluss zum Halsrohr
KN4-A	Aluminium	½ NPT oder M20 x 1,5 ²⁾	IP65	Schraubdeckel	Blau, lackiert ³⁾	M24 x 1,5, ½ NPT
KN4-P ⁴⁾	Polypropylen	½ NPT	IP65	Schraubdeckel	Weiß	½ NPT

Typ	Explosionsschutz				
	ohne	Ex i (Gas) Zone 0, 1, 2	Ex i (Staub) Zone 20, 21, 22	Ex nA (Gas) Zone 2	Ex tc (Staub) Zone 22
KN4-A	x	x	-	-	-
KN4-P ⁴⁾	x	-	-	-	-

1) Schutzart beschreibt den Anschlusskopf, Angaben zu Kabelverschraubungen siehe Seite 7

2) Standard (andere auf Anfrage)

3) RAL 5022

4) auf Anfrage

Anschlusskopf mit Digitalanzeige



Anschlusskopf BSZ-H mit LED-Display Typ DIH10

siehe Datenblatt AC 80.11

Zum Betrieb der Digitalanzeigen ist immer ein Transmitter mit Ausgang 4 ... 20 mA notwendig.

Kabeleingang



Abbildungen stellen Anschlusskopf-Beispiele dar.

Kabeleingang	Gewindegröße Kabeleingang
Standard-Kabeleingang ¹⁾	M20 x 1,5 oder ½ NPT
Kabelverschraubung Kunststoff (Kabel-Ø 6 ... 10 mm) ¹⁾	M20 x 1,5 oder ½ NPT
Kabelverschraubung Messing, vernickelt (Kabel-Ø 6 ... 12 mm)	M20 x 1,5 oder ½ NPT
Kabelverschraubung CrNi-Stahl (Kabel-Ø 7 ... 12 mm)	M20 x 1,5 oder ½ NPT
Freies Gewinde	M20 x 1,5 oder ½ NPT
2 x M20 x 1,5 ²⁾	2 x M20 x 1,5
Anschlussdose M12 x 1 (4-polig) ³⁾	M20 x 1,5
Verschlussstopfen für Versand	M20 x 1,5 oder ½ NPT

Kabeleingang	Farbe	Schutzart (max.)	Min./Max. Umgebungstemperatur	Explosionsschutz				
				ohne	Ex i (Gas) Zone 0, 1, 2	Ex i (Staub) Zone 20, 21, 22	Ex nA (Gas) Zone 2	Ex tc (Staub) Zone 22
Standard-Kabeleingang ¹⁾	Blank	IP65	-40 ... +80 °C	x	x	-	-	-
Kabelverschraubung Kunststoff ¹⁾	Schwarz oder grau	IP66, IP68	-40 ... +80 °C	x	-	-	-	-
Kabelverschraubung Kunststoff, Ex e ¹⁾	Hellblau	IP66, IP68	-20 ... +80 °C (Standard) -40 ... +70 °C (Option)	x	x	x	-	-
Kabelverschraubung Kunststoff, Ex e ¹⁾	Schwarz	IP66, IP68	-20 ... +80 °C (Standard) -40 ... +70 °C (Option)	x	-	-	x	x
Kabelverschraubung Messing, vernickelt	Blank	IP66, IP68	-60 ⁴⁾ / -40 ... +80 °C	x	-	-	-	-
Kabelverschraubung Messing, vernickelt, Ex e	Blank	IP66, IP68	-60 ⁴⁾ / -40 ... +80 °C	x	x	x	x	x
Kabelverschraubung CrNi-Stahl	Blank	IP66, IP68	-60 ⁴⁾ / -40 ... +80 °C	x	x	x	-	-
Kabelverschraubung CrNi-Stahl, Ex e	Blank	IP66, IP68	-60 ⁴⁾ / -40 ... +80 °C	x	x	x	x	x
Freies Gewinde	-	IP00	-	x	x	x ⁶⁾	x ⁶⁾	x ⁶⁾
2 x M20 x 1,5 ²⁾	-	IP00	-	x	x	x ⁶⁾	x ⁶⁾	x ⁶⁾
Anschlussdose M12 x 1 (4-polig) ³⁾	-	IP65	-40 ... +80 °C	x	x ⁵⁾	x ⁵⁾	-	-
Verschlussstopfen für Versand	Transparent	-	-40 ... +80 °C	entfällt, Transportschutz				

1) Nicht verfügbar für Anschlusskopf BVS

2) Nur für Anschlusskopf BSZ-H

3) Nicht verfügbar für Gewindegröße Kabeleingang ½ NPT

4) Sonderausführung auf Anfrage (nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar), andere Temperaturen auf Anfrage

5) Mit geeignetem aufgestecktem Gegenstecker

6) Geeignete Kabelverschraubung zum Betrieb notwendig

Schutzart


bis IP65, IP68 nach IEC/EN 60529 unter folgenden Voraussetzungen:

- Verwendung einer geeigneten Kabelverschraubung
- Zur Verschraubung passende Kabelquerschnitte verwenden bzw. zum vorhandenen Kabel die geeignete Kabelverschraubung auswählen
- Anzugsmomente für alle Verschraubungen beachten


Transmitter

Montage auf dem Messeinsatz

Bei der Montage auf dem Messeinsatz ersetzt der Transmitter den Anschlusssockel und wird direkt auf der Sockelplatte des Messeinsatzes befestigt.




Messeinsatz mit aufgebautem Transmitter (hier: Typ T32)

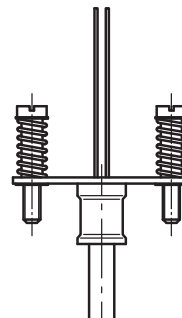

Messeinsatz vorbereitet für Transmittermontage

Montage im Deckel des Anschlusskopfes

Die Montage des Transmitters im Deckel des Anschlusskopfes ist der Montage auf dem Messeinsatz zu bevorzugen. In dieser Montageart wird zum Einen eine bessere thermische Entkopplung und zum Anderen eine Vereinfachung von Austausch und Montage im Servicefall gewährleistet.

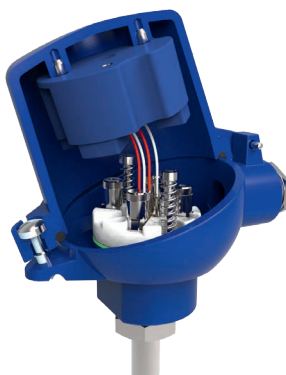

Transmittertypen



Ausgangssignal 4 ... 20 mA, HART®-Protokoll, FOUNDATION™ Fieldbus und PROFIBUS® PA

Transmitter (auswählbare Ausführungen)	Typ T16	Typ T32	Typ T53
Datenblatt	TE 16.01	TE 32.04	TE 53.01
Ausgang			
■ 4 ... 20 mA	x	x	
■ HART®-Protokoll		x	
■ FOUNDATION™ Fieldbus und PROFIBUS® PA			x
Eingang			
■ Thermoelemente IEC 60584-1	K, J, E, N, T	K, J, E, N, T	K, J, E, N, T
Explosionsschutz	Optional	Optional	Standard

Mögliche Transmitter-Montagepositionen

Anschlusskopf	T16	T32	T53
BS	○	-	○
BSZ, BSZ-K	○	○	○
BSZ-H, BSZ-HK	●	●	●
BSZ-H (2x Kabelabgang)	●	●	●
BSZ-H / DIH10	○	○	-
BSS	○	○	○
BSS-H	●	●	●
BVS	○	○	○
KN4-A / KN4-P	○	○	○

○ Montage anstelle des Anschlusssockels

● Montage im Deckel des Anschlusskopfes

- Montage nicht möglich

Die Montage eines Transmitters auf dem Messeinsatz ist bei allen hier aufgeführten Anschlussköpfen möglich. Der Einbau eines Transmitters in den (Schraub-)Deckel eines Anschlusskopfes der Nordamerikanischen Ausführungen ist nicht möglich. Einbau von 2 Transmittern auf Anfrage.

Bei der Ermittlung der Gesamtmessabweichung sind die Sensor- und die Transmittermessabweichung zu addieren.

Funktionale Sicherheit (Option) mit Temperaturtransmitter Typ T32



In sicherheitskritischen Applikationen ist die gesamte Messkette in Bezug auf die sicherheitstechnischen Parameter zu betrachten. Die SIL-Klassifizierung erlaubt die Bewertung der durch die Sicherheitseinrichtungen erreichten Risikoreduzierung.


Ausgewählte TC10-F Thermoelemente in Verbindung mit einem entsprechenden Temperaturtransmitter (z. B. Typ T32.1S, TÜV zertifizierte SIL-Version für Schutz-

einrichtungen entwickelt nach IEC 61508) eignen sich als Sensoren für Sicherheitsfunktionen bis SIL 2.

Detaillierte Angaben siehe Technische Information IN 00.19 unter www.wika.de.


Komponenten Typ TC10-F

Ausführung: Flansch-Schutzrohr aus Standardwerkstoff

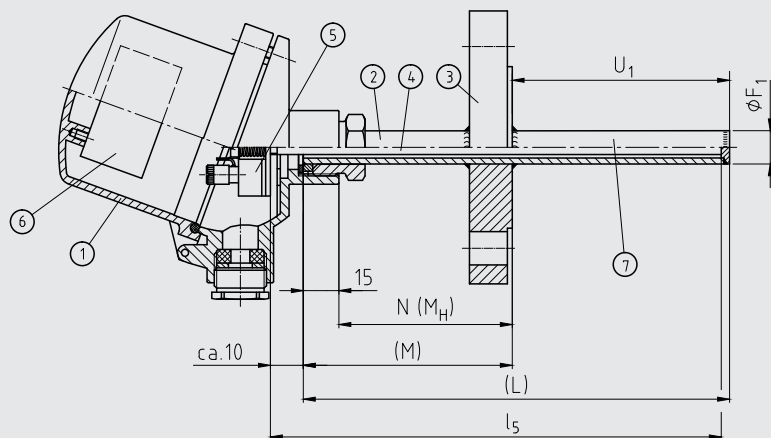


3176488.05

Ausführung: Flansch aus Standardwerkstoff, Schutzrohr und Flansch-Bordscheibe aus Sonderwerkstoff

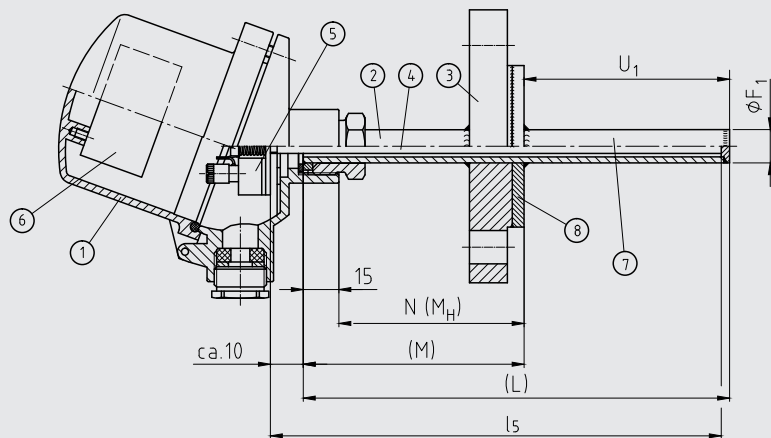

14130069.01

Ausführung: Flansch-Schutzrohr aus Standardwerkstoff mit Tantalmantel

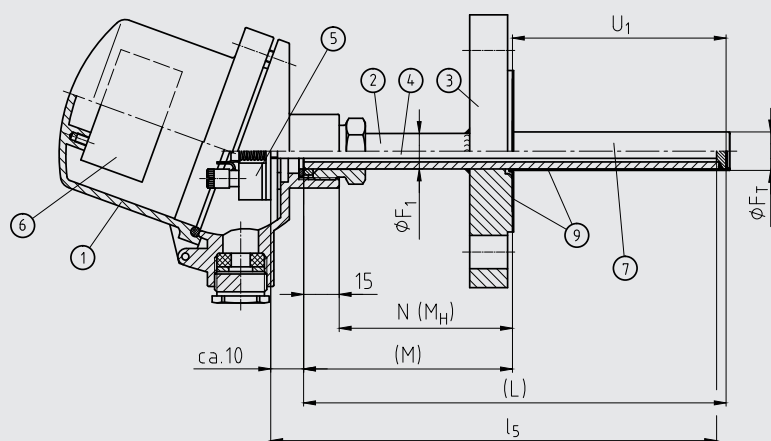

14130070.01

Legende:

- ① Anschlusskopf
- ② Halsrohr
- ③ Flansch
- ④ Messeinsatz (TC10-A)
- ⑤ Klemmsockel/Transmitter (Option)
- ⑥ Transmitter (Option)
- ⑦ Schutzrohr
- ⑧ Bordscheibe Sonderwerkstoff
- ⑨ Tantalmantel


- (L) Schutzrohr-Gesamtlänge
- l₅ Messeinsatzlänge
- U₁ Schutzrohrreinbaulänge nach DIN 43772
- Ø F₁ Schutzrohrdurchmesser
- Ø F_T Außendurchmesser des Tantalmantels
- N (M_H) Halslänge
- (M) Halsrohrlänge

Schutzrohr

Schutzrohrbauformen


■ Schutzrohr nach DIN 43772

Schutzrohr, gerade, Form 2F DIN 43772

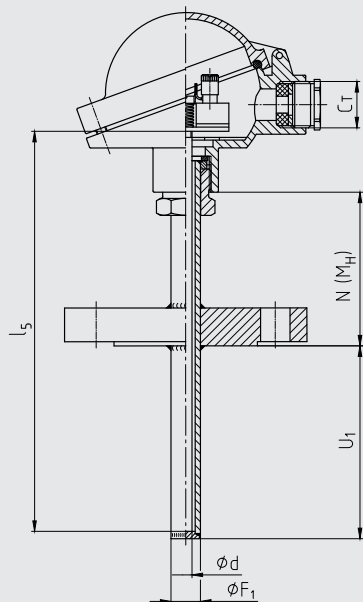

14130071.01


Schutzrohr, verjüngt, Form 3F DIN 43772

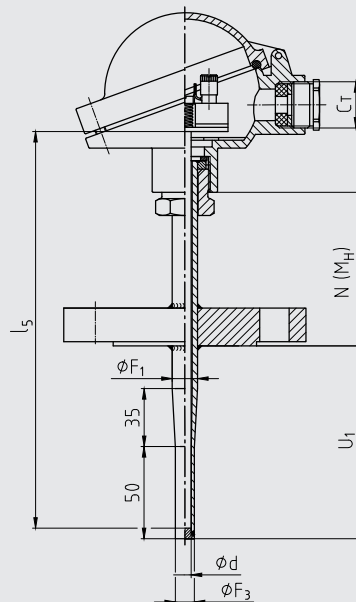

14130072.01

■ Schutzrohr angelehnt an DIN 43772, angeschweißte Vollmaterialspitze

Schutzrohr, verjüngt

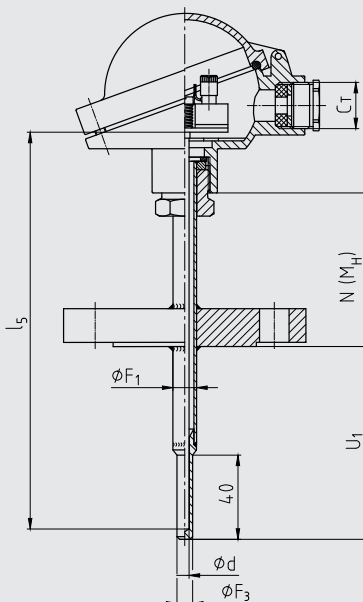

14130073.01


Legende:

U_1	Einbaulänge	ϕF_3	Schutzrohrspitzendurchmesser
l_s	Messeinsatzlänge	ϕF_T	Außendurchmesser des Tantalmantels
$N (M_H)$	Halslänge	(L)	Schutzrohrgesamtlänge
C_T	Gewinde Kabeleingang	ϕd	Messeinsatzdurchmesser
ϕF_1	Schutzrohrdurchmesser		

Abbildungen stellen Anschlusskopf-Beispiele dar.

■ Schutzrohr angelehnt an DIN 43772, messstoffberührte Teile Sonderwerkstoff, Trägerflansch: CrNi-Stahl


Schutzrohr, gerade, angelehnt an Form 2F DIN 43772,
Bauform nicht genormt

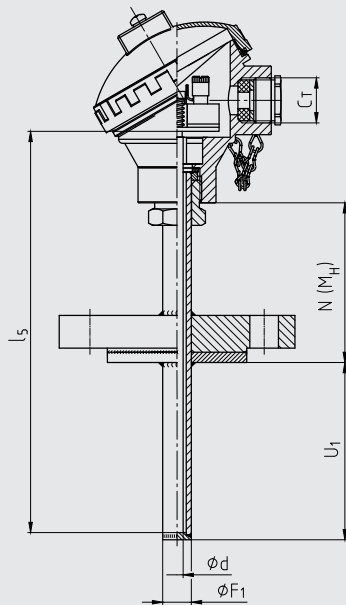

14130074.01


■ Schutzrohr angelehnt an DIN 43772, Tantalmantel mit Tantalbordscheibe, Trägerschutzrohr: CrNi-Stahl

Schutzrohr, gerade, angelehnt an Form 2F DIN 43772,
Bauform nicht genormt

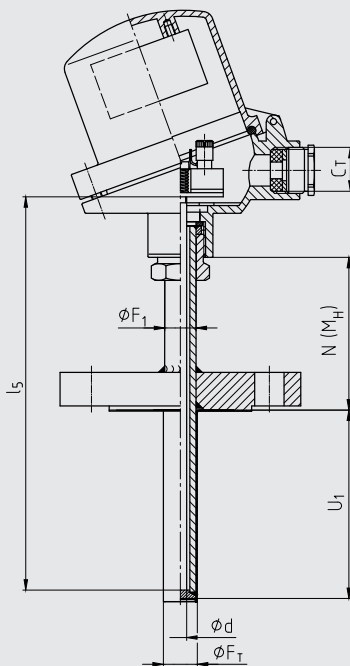

14130076.01

Schutzrohr, verjüngt, angelehnt an Form 3F DIN 43772,
Bauform nicht genormt

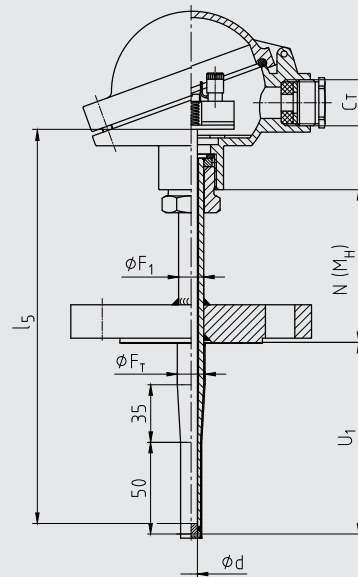

14130082.01

Legende:

U ₁	Einbaulänge	Ø F ₃	Schutzrohrspitzendurchmesser
l _s	Messeinsatzlänge	Ø F _T	Außendurchmesser des Tantalmantels
N (M _H)	Halslänge	(L)	Schutzrohrgesamtlänge
C _T	Gewinde Kabeleingang	Ø d	Messeinsatzdurchmesser
Ø F ₁	Schutzrohrdurchmesser		



Abbildungen stellen Anschlusskopf-Beispiele dar.

Schutzrohrausführungen


Die Schutzrohre sind aus gezogenem Rohr mit eingeschweißtem Boden gefertigt und werden mit einer drehbaren Verschraubung (Druckschraube) in den Anschlusskopf eingeschraubt. Durch Lösen dieser Druckschraube kann der Anschlusskopf - und damit der Kabelabgang - in die gewünschte Position ausgerichtet werden. Der Flansch wird werkseitig nach Kunden-vorgabe angeschweißt. Dadurch ist die Einbaulänge festgelegt. Standard-Einbaulängen sind zu bevorzugen.

Die Eintauchtiefe in das Prozessmedium sollte mindestens das 10-fache des Schutzrohr-Außendurchmessers betragen. Für Ersatzbedarf Schutzrohr Typ TW40 verwenden.


Schutzrohrausführungen nach DIN 43772

Schutzrohr	Werkstoff	Schutzrohr-Ø	Passend für Messeinsatz-Ø	Anschluss zum Kopf
Gerade, Form 2F DIN 43772 	CrNi-Stahl 1.4571	9 x 1 mm 11 x 2 mm 12 x 2,5 mm	6 mm	M24 x 1,5 (drehbare Verschraubung, Druckschraube)
		14 x 2,5 mm	6 mm mit Hülse Ø 8 mm / 8 mm	
Verjüngt, Form 3F DIN 43772 	CrNi-Stahl 1.4571	12 x 2,5 mm verjüngt auf 9 mm	6 mm	



Schutzrohrausführungen angelehnt an DIN 43772, angeschweißte Vollmaterialspitze

Schutzrohr	Werkstoff	Schutzrohr-Ø	Passend für Messeinsatz-Ø	Anschluss zum Kopf
Verjüngt, angeschweißte Vollmaterialspitze, angelehnt an DIN 43772, Bauform nicht genormt 	CrNi-Stahl 1.4571	9 x 1 mm verjüngt auf 6 mm 11 x 2 mm verjüngt auf 6 mm 12 x 2,5 mm verjüngt auf 6 mm	3 mm	M24 x 1,5 (drehbare Verschraubung, Druckschraube)

Schutzrohrausführungen angelehnt an DIN 43772, Messstoffberührte Teile: Sonderwerkstoff, Trägerflansch: CrNi-Stahl

Schutzrohr	Werkstoff	Schutzrohr-Ø	Passend für Messeinsatz-Ø	Anschluss zum Kopf
Gerade, angelehnt an Form 2F DIN 43772, Bauform nicht genormt 	2.4360 (Monel400) / CrNi-Stahl 2.4819 (Hastelloy C276) / CrNi-Stahl 2.4610 (Hastelloy C4) / CrNi-Stahl 3.7035 (Titan Grade 2) / CrNi-Stahl	13,7 x 2,2 mm	6 mm mit Hülse Ø 8 mm / 8 mm	M24 x 1,5 (drehbare Verschraubung, Druckschraube)

Schutzrohrausführungen angelehnt an DIN 43772, Tantalmantel mit Tantalbordscheibe, Trägerschutzrohr: CrNi-Stahl

Schutzrohr	Werkstoff	Schutzrohr-Ø	Passend für Messeinsatz-Ø	Anschluss zum Kopf
Gerade, angelehnt an Form 2F DIN 43772, Bauform nicht genormt 	Tantal / CrNi-Stahl	11 x 2 mm, Tantalmantel 12 x 0,4 mm	6 mm	M24 x 1,5 (drehbare Verschraubung, Druckschraube)
		15 x 3 mm, Tantalmantel 16 x 0,4 mm	6 mm mit Hülse Ø 8 mm / 8 mm	
Verjüngt, angelehnt an Form 3F DIN 43772, Bauform nicht genormt 	Tantal / CrNi-Stahl	12 x 2,5 mm, Tantalmantel 13 x 0,4 mm	6 mm	

Dichtfläche

■ Flansch-Werkstoff CrNi-Stahl 1.4571

Flansch-Nennweite	Druckstufe	Dichtfläche	Schutzrohrdurchmesser	
			9 x 1 mm	11 x 2 mm 12 x 2,5 mm 14 x 2,5 mm
EN 1092-1, DN 25 EN 1092-1, DN 40	PN 6	Form B1	x	x
		Form B2	x	x
		Form C (Feder)	x	x
		Form D (Nut)	x	x
	PN 10 ... 40	Form B1	x	x
		Form B2	x	x
		Form C (Feder)	x	x
		Form D (Nut)	x	x
	PN 63 ... 100	Form B1	-	x
		Form B2	-	x
		Form C (Feder)	-	x
		Form D (Nut)	-	x
EN 1092-1, DN 50	PN 6	Form B1	x	x
		Form B2	x	x
		Form C (Feder)	x	x
		Form D (Nut)	x	x
	PN 10 ... 16	Form B1	x	x
		Form B2	x	x
		Form C (Feder)	x	x
		Form D (Nut)	x	x
	PN 25 ... 40	Form B1	x	x
		Form B2	x	x
		Form C (Feder)	x	x
		Form D (Nut)	x	x
	PN 63	Form B1	-	x
		Form B2	-	x
		Form C (Feder)	-	x
		Form D (Nut)	-	x
	PN 100	Form B1	-	x
		Form B2	-	x
		Form C (Feder)	-	x
		Form D (Nut)	-	x
DIN 2526/2527, DN 25 DIN 2526/2527, DN 40	PN 6	Form C	x	x
		Form E	x	x
		Form N (Nut)	x	x
		Form F (Feder)	x	x
	PN 10 ... 16	Form C	x	x
		Form E	x	x
		Form N (Nut)	x	x
		Form F (Feder)	x	x
	PN 25 ... 40	Form C	x	x
		Form E	x	x
		Form N (Nut)	x	x
		Form F (Feder)	x	x

Fortsetzung nächste Seite

Flansch-Nennweite	Druckstufe	Dichtfläche	Schutzrohrdurchmesser	
			9 x 1 mm	11 x 2 mm 12 x 2,5 mm 14 x 2,5 mm
DIN 2526/2527, DN 25 DIN 2526/2527, DN 40	PN 64 ... 100	Form C	-	x
		Form E	-	x
		Form N (Nut)	-	x
		Form F (Feder)	-	x
DIN 2526/2527, DN 50	PN 6	Form C	x	x
		Form E	x	x
		Form N (Nut)	x	x
		Form F (Feder)	x	x
	PN 10 ... 16	Form C	x	x
		Form E	x	x
		Form N (Nut)	x	x
		Form F (Feder)	x	x
	PN 25 ... 40	Form C	x	x
		Form E	x	x
		Form N (Nut)	x	x
		Form F (Feder)	x	x
DIN 2526/2527, DN 50	PN 64	Form C	-	x
		Form E	-	x
		Form N (Nut)	-	x
		Form F (Feder)	-	x
	PN 100	Form C	-	x
		Form E	-	x
		Form N (Nut)	-	x
		Form F (Feder)	-	x
ASME 1 inch ASME 1 ½ inch ASME 2 inch	150 lbs	RF (Raised face)	x	x
		RFSF (Raise face smooth finish)	x	x
		FF (Flat face)	x	x
		RTJ (Ring type joint)	x	x
	300 lbs	RF (Raised face)	x	x
		RFSF (Raise face smooth finish)	x	x
		FF (Flat face)	x	x
		RTJ (Ring type joint)	x	x
	600 lbs	RF (Raised face)	-	x
		RFSF (Raise face smooth finish)	-	x
		FF (Flat face)	-	x
		RTJ (Ring type joint)	-	x
	1.500 lbs	RF (Raised face)	-	x
		RFSF (Raise face smooth finish)	-	x
		FF (Flat face)	-	x
		RTJ (Ring type joint)	-	x

■ Sonderwerkstoffe

Flansch-Nennweite	Druckstufe	Dichtfläche	
		Material Flanschbordscheibe	
		2.4360 (Monel 400), 2.4819 (Hastelloy C276), 2.4610 (Hastelloy C4), 3.7035 (Titan Grade 2)	Tantal
EN 1092-1, DN 25 EN 1092-1, DN 40	PN 6 PN 10 ... 40	Form B1, B2, C, D	Form B2
EN 1092-1, DN 50	PN 6		
	PN 10 ... 16		
	PN 25 ... 40		
DIN 2526/2527, DN 25 DIN 2526/2527, DN 40	PN 6	Form C, E, N, F	Form E
	PN 10 ... 16		
	PN 25 ... 40		
DIN 2526/2527, DN 50	PN 6		
	PN 10 ... 16		
	PN 25 ... 40		
ASME 1 inch ASME 1 ½ inch ASME 2 inch	150 lbs	Form RF (Raised face), RFSF (Raised face smooth finish)	Form RFSF
	300 lbs		
	600 lbs		

Trägerflansch und Anschlusskomponenten: CrNi-Stahl

Dichtflächenrauheit

Flanschnorm		AARH in µinch	Ra in µm	Rz in µm
ASME B16.5	Stock finish	125 ... 250	3,2 ... 6,3	-
	Smooth finish	< 125	< 3,2	-
	RTJ	< 63	< 1,6	-
	Tongue / Groove	< 125	< 3,2	-
EN 1092-1	Form B1	-	3,2 ... 12,5	12,5 ... 50
	Form B2	-	0,8 ... 3,2	3,2 ... 12,5
DIN 2527	Form C	-	-	40 ... 160
	Form E	-	-	< 16

Einbaulängen

Schutzrohrbauform	Standard-Einbaulänge	Min./max. Einbaulänge
Gerade, Form 2F DIN 43772	225, 315, 465 mm	50 mm / 3.000 mm
Verjüngt, Form 3F DIN 43772	225, 285, 345 mm	85 mm / 3.000 mm
Verjüngt, angeschweißte Vollmaterialspitze, angelehnt an DIN 43772	160, 250, 400 mm	75 mm / 3.000 mm
Gerade, angelehnt an Form 2F DIN 43772, Sondermaterial	225, 315, 465 mm	50 mm / 3.000 mm
Gerade, angelehnt an Form 2F DIN 43772, Tantalmantel	225, 315, 465 mm	50 mm / 1.000 mm
Verjüngt, angelehnt an Form 3F DIN 43772, Tantalmantel	225, 285, 345 mm	85 mm / 1.000 mm

Andere Einbaulängen nach Kundenspezifikation

Halslängen

■ Schutzrohrausführungen nach DIN 43772

Schutzrohrbauform	Standard-Halslänge	Min./max. Halslänge				
		PN 6 ... PN 40 (DN 25 ... DN 50)	PN 63 ... PN 100 (DN 25 ... DN 50)	150 ... 300 lbs (1" ... 2")	600 lbs (1" ... 2")	900 ... 1.500 lbs (1" ... 2")
Gerade, Form 2F DIN 43772	65 mm	40 / 900 mm	50 / 900 mm	45 / 900 mm	55 / 900 mm	65 / 900 mm
Verjüngt, Form 3F DIN 43772	67 mm	40 / 900 mm	50 / 900 mm	45 / 900 mm	55 / 900 mm	67 / 900 mm
Verjüngt, angeschweißte Vollmaterialspitze, angelehnt an DIN 43772, Bauform nicht genormt	130 mm	40 / 900 mm	50 / 900 mm	45 / 900 mm	55 / 900 mm	65 / 900 mm

■ Messstoffberührte Teile: Sonderwerkstoff

Schutzrohrbauform	Standard-Halslänge	Min./max. Halslänge				
		PN 6 ... PN 40 (DN 25 ... DN 50)	PN 63 ... PN 100 (DN 25 ... DN 50)	150 ... 300 lbs (1" ... 2")	600 lbs (1" ... 2")	900 ... 1.500 lbs (1" ... 2")
Gerade, angelehnt an DIN 43772, Bauform nicht genormt	65 mm	50 / 150 mm	60 / 150 mm	55 / 150 mm	65 / 150 mm	75 / 150 mm

■ Tantalmantel mit Tantalbordscheibe

Schutzrohrbauform	Standard-Halslänge	Min./max. Halslänge				
		PN 6 ... PN 40 (DN 25 ... DN 50)	PN 63 ... PN 100 (DN 25 ... DN 50)	150 ... 300 lbs (1" ... 2")	600 lbs (1" ... 2")	900 ... 1.500 lbs (1" ... 2")
Gerade, angelehnt an DIN 43772, Bauform nicht genormt	65 mm	40 / 900 mm	50 / 900 mm	45 / 900 mm	55 / 900 mm	65 / 900 mm
Verjüngt, angelehnt an DIN 43772, Bauform nicht genormt	67 mm	40 / 900 mm	50 / 900 mm	45 / 900 mm	55 / 900 mm	65 / 900 mm


Das Halsrohr ist in den Anschlusskopf eingeschraubt. Die Halslänge ist abhängig vom Verwendungszweck. Üblicherweise wird mit dem Halsrohr eine Isolation überbrückt. Auch dient das Halsrohr in vielen Fällen als Kühlstrecke zwischen Anschlusskopf und Medium, auch um eventuell eingebaute Transmitter vor hohen Mediumstemperaturen zu schützen.

Andere Ausführungen auf Anfrage

Messeinsatz

Im TC10-F werden Messeinsätze des Typs TC10-A verbaut.

Der auswechselbare Messeinsatz ist aus vibrationsunempfindlicher Mantelmessleitung (MI-Leitung) gefertigt.



Messeinsatz für Thermoelement, Typ TC10-A

Nur bei korrekter Messeinsatzlänge und korrektem Messeinsatzdurchmesser ist ein ausreichender Wärmeübergang vom Schutzrohr auf den Messeinsatz gewährleistet.

Der Bohrungsdurchmesser des Schutzrohres sollte max. 1 mm größer sein als der Messeinsatzdurchmesser. Spaltbreiten größer als 0,5 mm zwischen Schutzrohr und Messeinsatz wirken sich negativ auf den Wärmeübergang aus und haben ein ungünstiges Ansprechverhalten des Thermometers zur Folge.


Wichtig beim Einbau in ein Schutzrohr ist die Ermittlung der korrekten Einbaulänge (= Schutzrohrlänge bei Bodenstärken $\leq 5,5$ mm). Zu beachten ist dabei, dass der Messeinsatz gefedert ist (Federweg: max. 10 mm), um eine Anpressung auf den Schutzrohrboden zu gewährleisten.

Werkstoff

Mantelwerkstoff	Ni-Legierung: Alloy 600
------------------------	-------------------------

Andere Mantelwerkstoffe auf Anfrage.

Abmessungen in mm

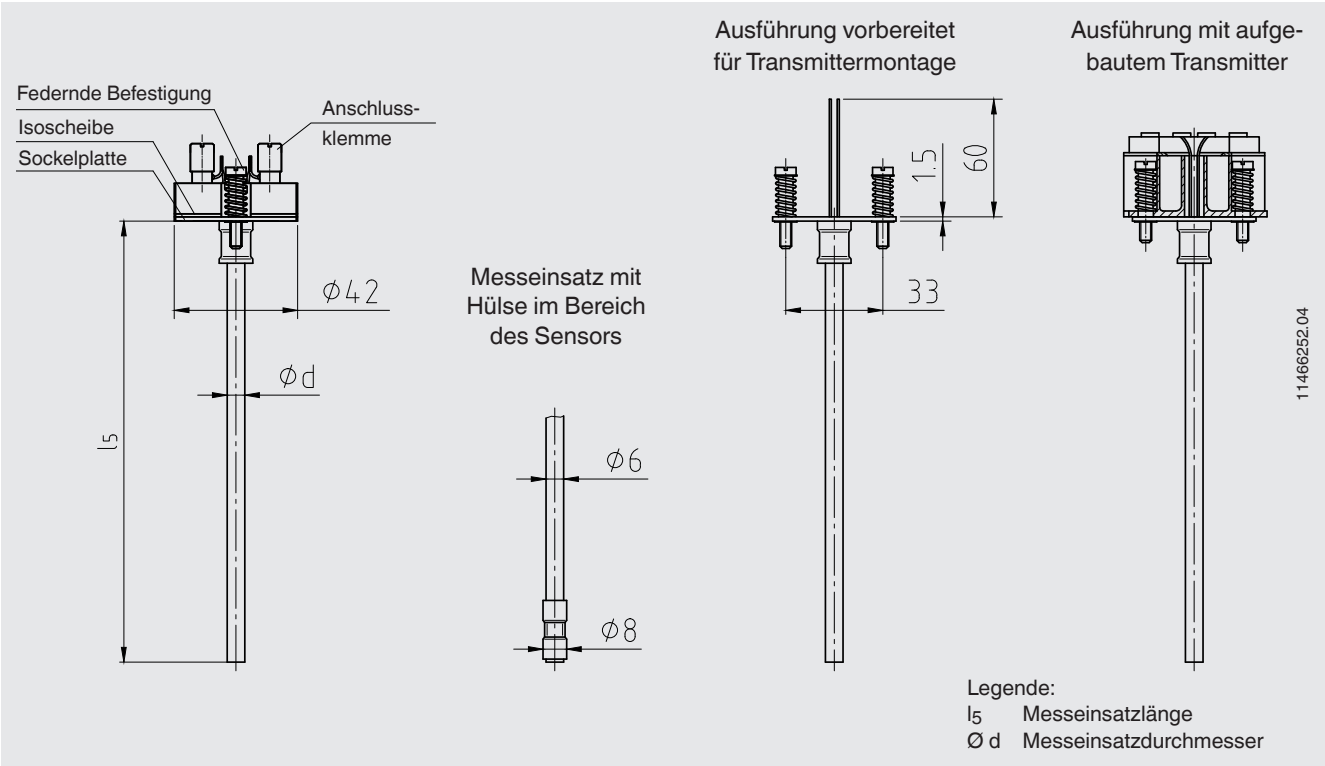

Messeinsatzlänge l_5 in mm	Toleranz in mm
75 ... 825	+2 0
> 825	+3 0

Messeinsatzdurchmesser ϕd in mm		Kennzahl nach DIN 43735	Toleranz in mm
3 ¹⁾	Standard	30	$3 \pm 0,05$
6	Standard	60	$6 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$
8 (6 mm mit Hülse)	Standard	-	$8 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$
8	Standard	80	$8 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$
1/8 inch (3,17 mm) 1/4 inch (6,35 mm) 3/8 inch (9,53 mm)	Option, auf Anfrage	-	-

Einsatzbedingungen

Der auswechselbare Messeinsatz ist aus vibrationsunempfindlicher Mantelmessleitung (MI-Leitung) gefertigt.
Standard-Vibrationsfestigkeit: 50 g (Fühlerspitze)

Max. Prozesstemperatur, Prozessdruck

Abhängig von:

- Belastungsdiagramm DIN 43772
- Schutzrohrausführung
 - Abmessungen
 - Werkstoff
- Prozessbedingungen
 - Strömungsgeschwindigkeit
 - Mediumsdichte

Umgebungs- und Lagertemperatur

-40 ... +80 °C

Andere Umgebungs- und Lagertemperaturen auf Anfrage

Schutzrohrberechnung

Bei kritischen Einsatzbedingungen wird eine Schutzrohrberechnung als WIKA-Ingenieurdienstleistung nach Dittrich/Klotter empfohlen.

Hinweis: Die ASME PTC 19.3 TW-2016 ist für TC10-F nicht anwendbar.

Weitere Informationen siehe Technische Information IN 00.15 „Festigkeitsberechnungen für Schutzrohre“.

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zeugnisart	Messgenauigkeit	Materialzertifikat ¹⁾
2.2-Werkszeugnis	x	x
3.1-Abnahmeprüfzeugnis	x	x
DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat	x	-

Die verschiedenen Zeugnisse sind miteinander kombinierbar.

1) Schutzrohre

Bestellangaben

Typ / Sensor / Explosionsschutz / Prozessanschluss / Messelement / Schaltungsart / Temperaturbereich / Ausführung der Fühlerspitze / Fühlerdurchmesser / Einbaulänge A / Halslänge N(M_H) / Zeugnisse / Optionen

© 09/2004 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

